


K2
SZT.2
SKALA 1:20

Uwagi:
Wszystkie połączenia wykonać za pomocą płyt
ciężkiejskich typu:
BAT 354x152x2,0
obustronnie (otwory zabić gwoździami
ciężkiejskimi 4,0x100) dwustronnie po 6 szt.
Odległość i rozstaw gwoździ zgodnie
z PN-B-03150:2000)

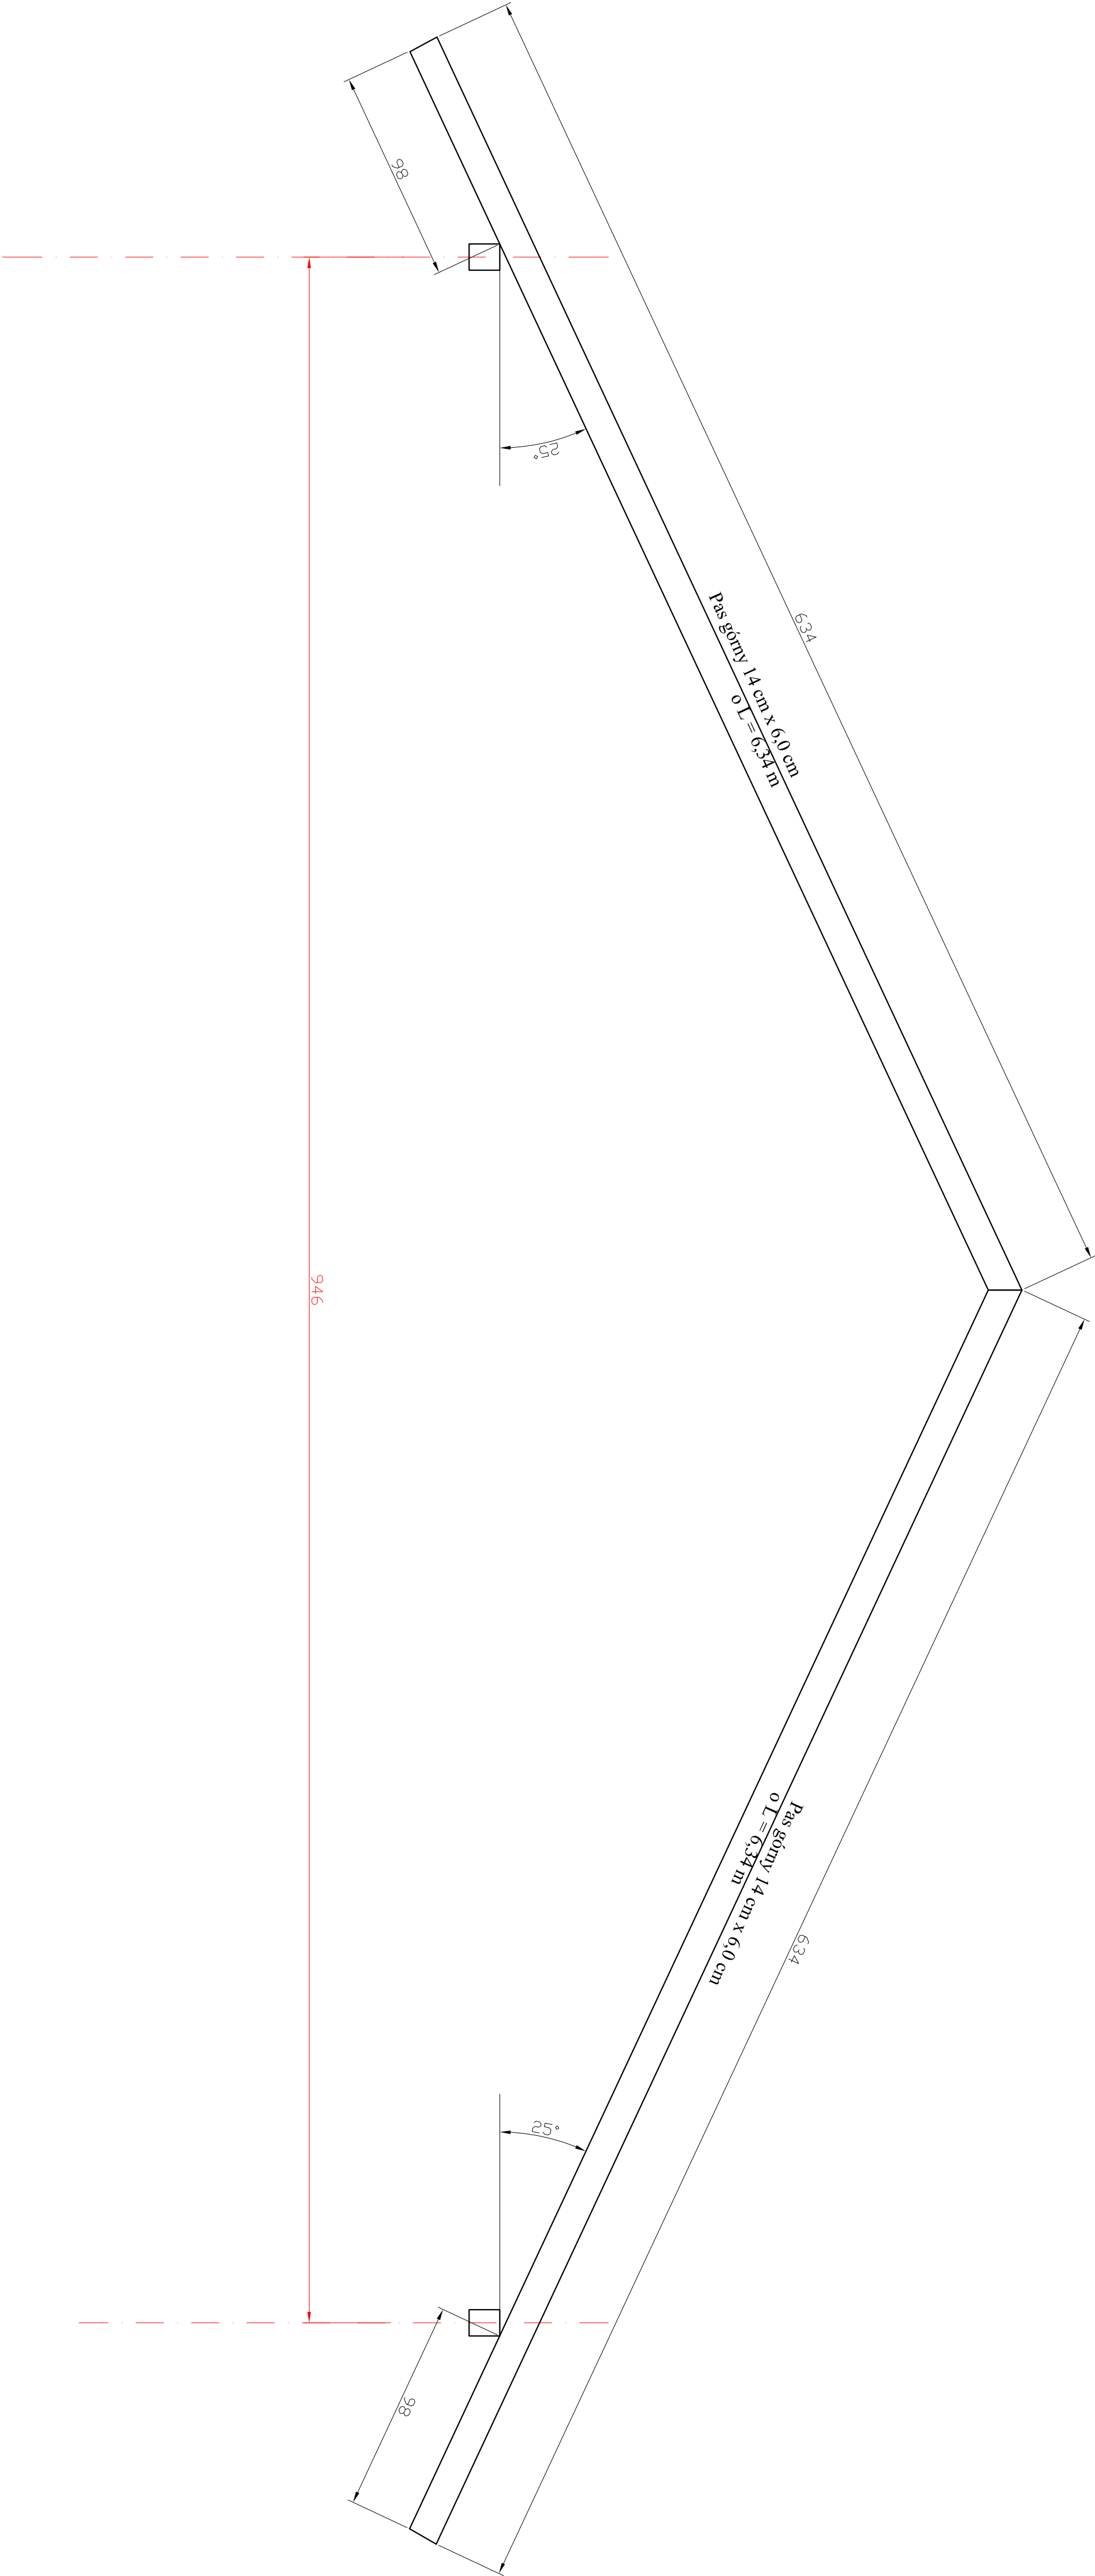

Nazwa obiektu		Budowa świetlicy wiejskiej wraz	
Typ obiektu		z zagospodarowaniem terenu	
Nazwa projektu		Segment K2	
Imię i nazwisko		mgr inż. Radosław Kozłowski	Podpis projektanta:
Stanowisko		upr. nr K.U.P.01.27/PW.ON.09	
Data		06.10.2021 r.	Skala rys.:
Data			1:20
Data			Nr rysunku:
Data			10